



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632915

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器
HYM1-63、HYM1K-63；参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307632915

证书附页: 第 1 页 共 2 页

HYM1-63、HYM1K-63;

Uimp:8kV;Ui:500V;Ue:AC400V;

In:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;

L 型:Icu25kA,Ics:18kA, 极数 3P;

M 型: Icu:50kA,Ics:35kA, 极数 3P, 3P+N(3 个保护极, N 极常通), 4P;

过电流脱扣器类型:热磁式;

使用类别:A 类;极数: 3P、3P+N(3 个保护极, N 极常通)、4P(3 个保护极, N 极可开闭):不适用于隔离;

配用的辅助触头:

Ith:3A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.4A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

型号的解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632915

证书附页：第 2 页 共 2 页

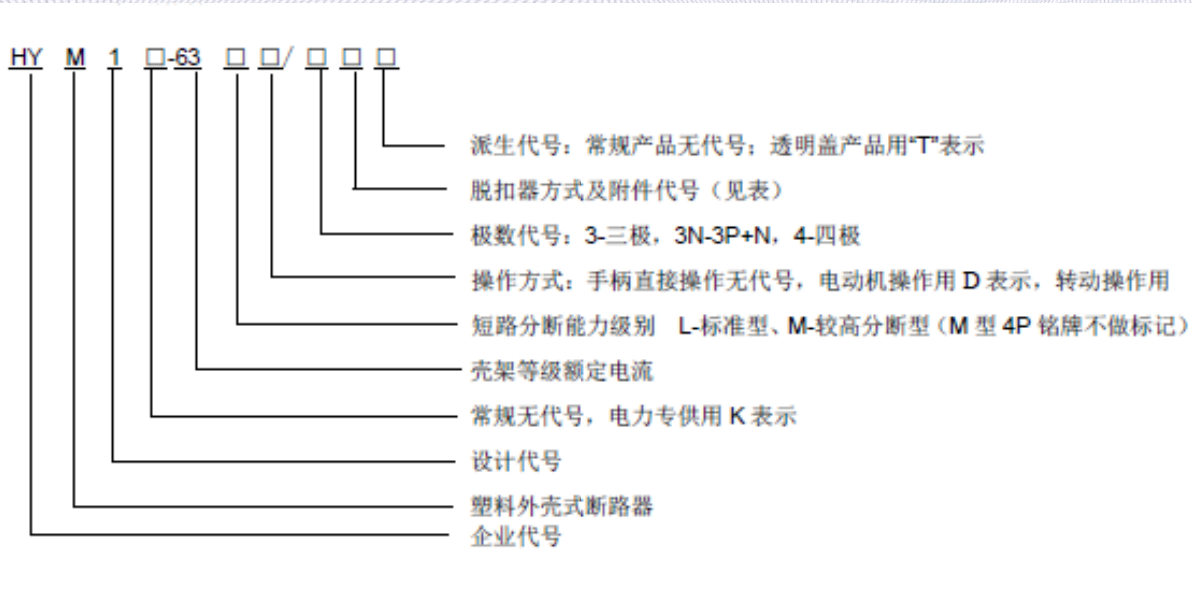


表 脱扣器方式及附件代号

附件名称	不带附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠电压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励及欠压脱扣器	二组辅助触头	辅助触头欠电压脱扣器
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
复式脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370
附件名称	分励脱扣器报警触头	辅助触头报警触头	欠电压脱扣器报警触头	分励脱扣器辅助触头报警触头	分励、欠压脱扣器,报警触头	二组辅助触头报警触头	辅助触头欠电压脱扣器报警触头		
过流脱扣器方式	代 号								
瞬时脱扣器	218	228	238	248	258	268	278		
复式脱扣器	318	328	338	348	358	368	378		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司